


壓力容器自主檢測

檢點項目不能少

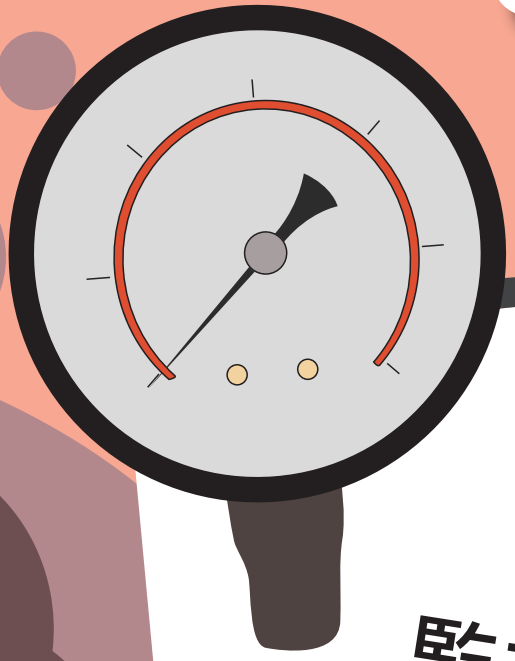

監視溫度、
壓力等運轉動態

保持壓力表、
安全閥及其他
安全裝置之機
能正常



避免發生
急劇負荷變動之現象



檢點及調整
自動控制裝置
以保持機能正常

保持冷卻裝置
之機能正常

防止壓力上升
超過最高
使用壓力



*緊急開關

發現第一種壓力
容器及配管有異
狀時，應即採取
必要措施

