


營建用升降機

安全須知



惡劣氣候應禁止搭乘

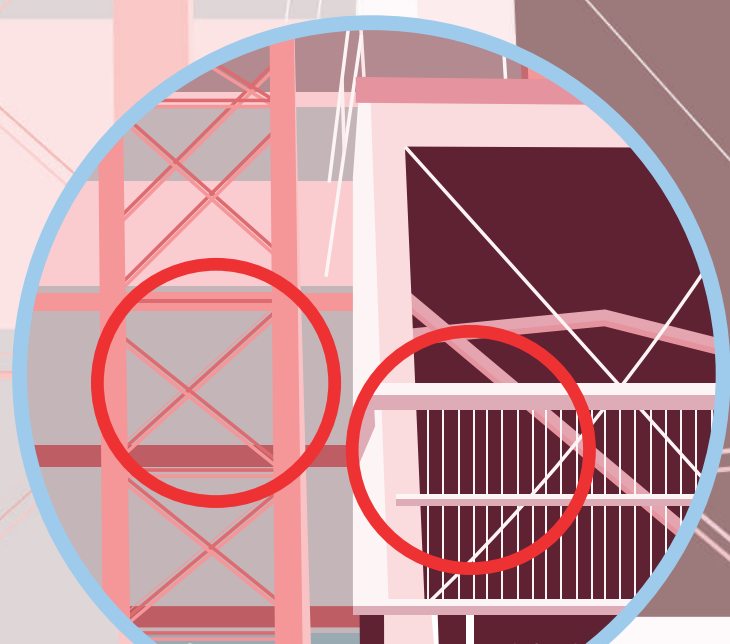

檢查支持塔及導軌或
齒條是否鎖固



檢查極限開關
各出入口連鎖是否正常
(不可有破壞、變形狀況)



門扉開啟2公分以上
搬器應停止運轉



搬器與升降路出入口
應設置活動通行設備
(該設備應具同步放下、
收回之連動裝置)



財團法人職業災害預防及重建中心 編印



官方網站



加入好友



Google Play



App Store

廣告